
図面 042C100003

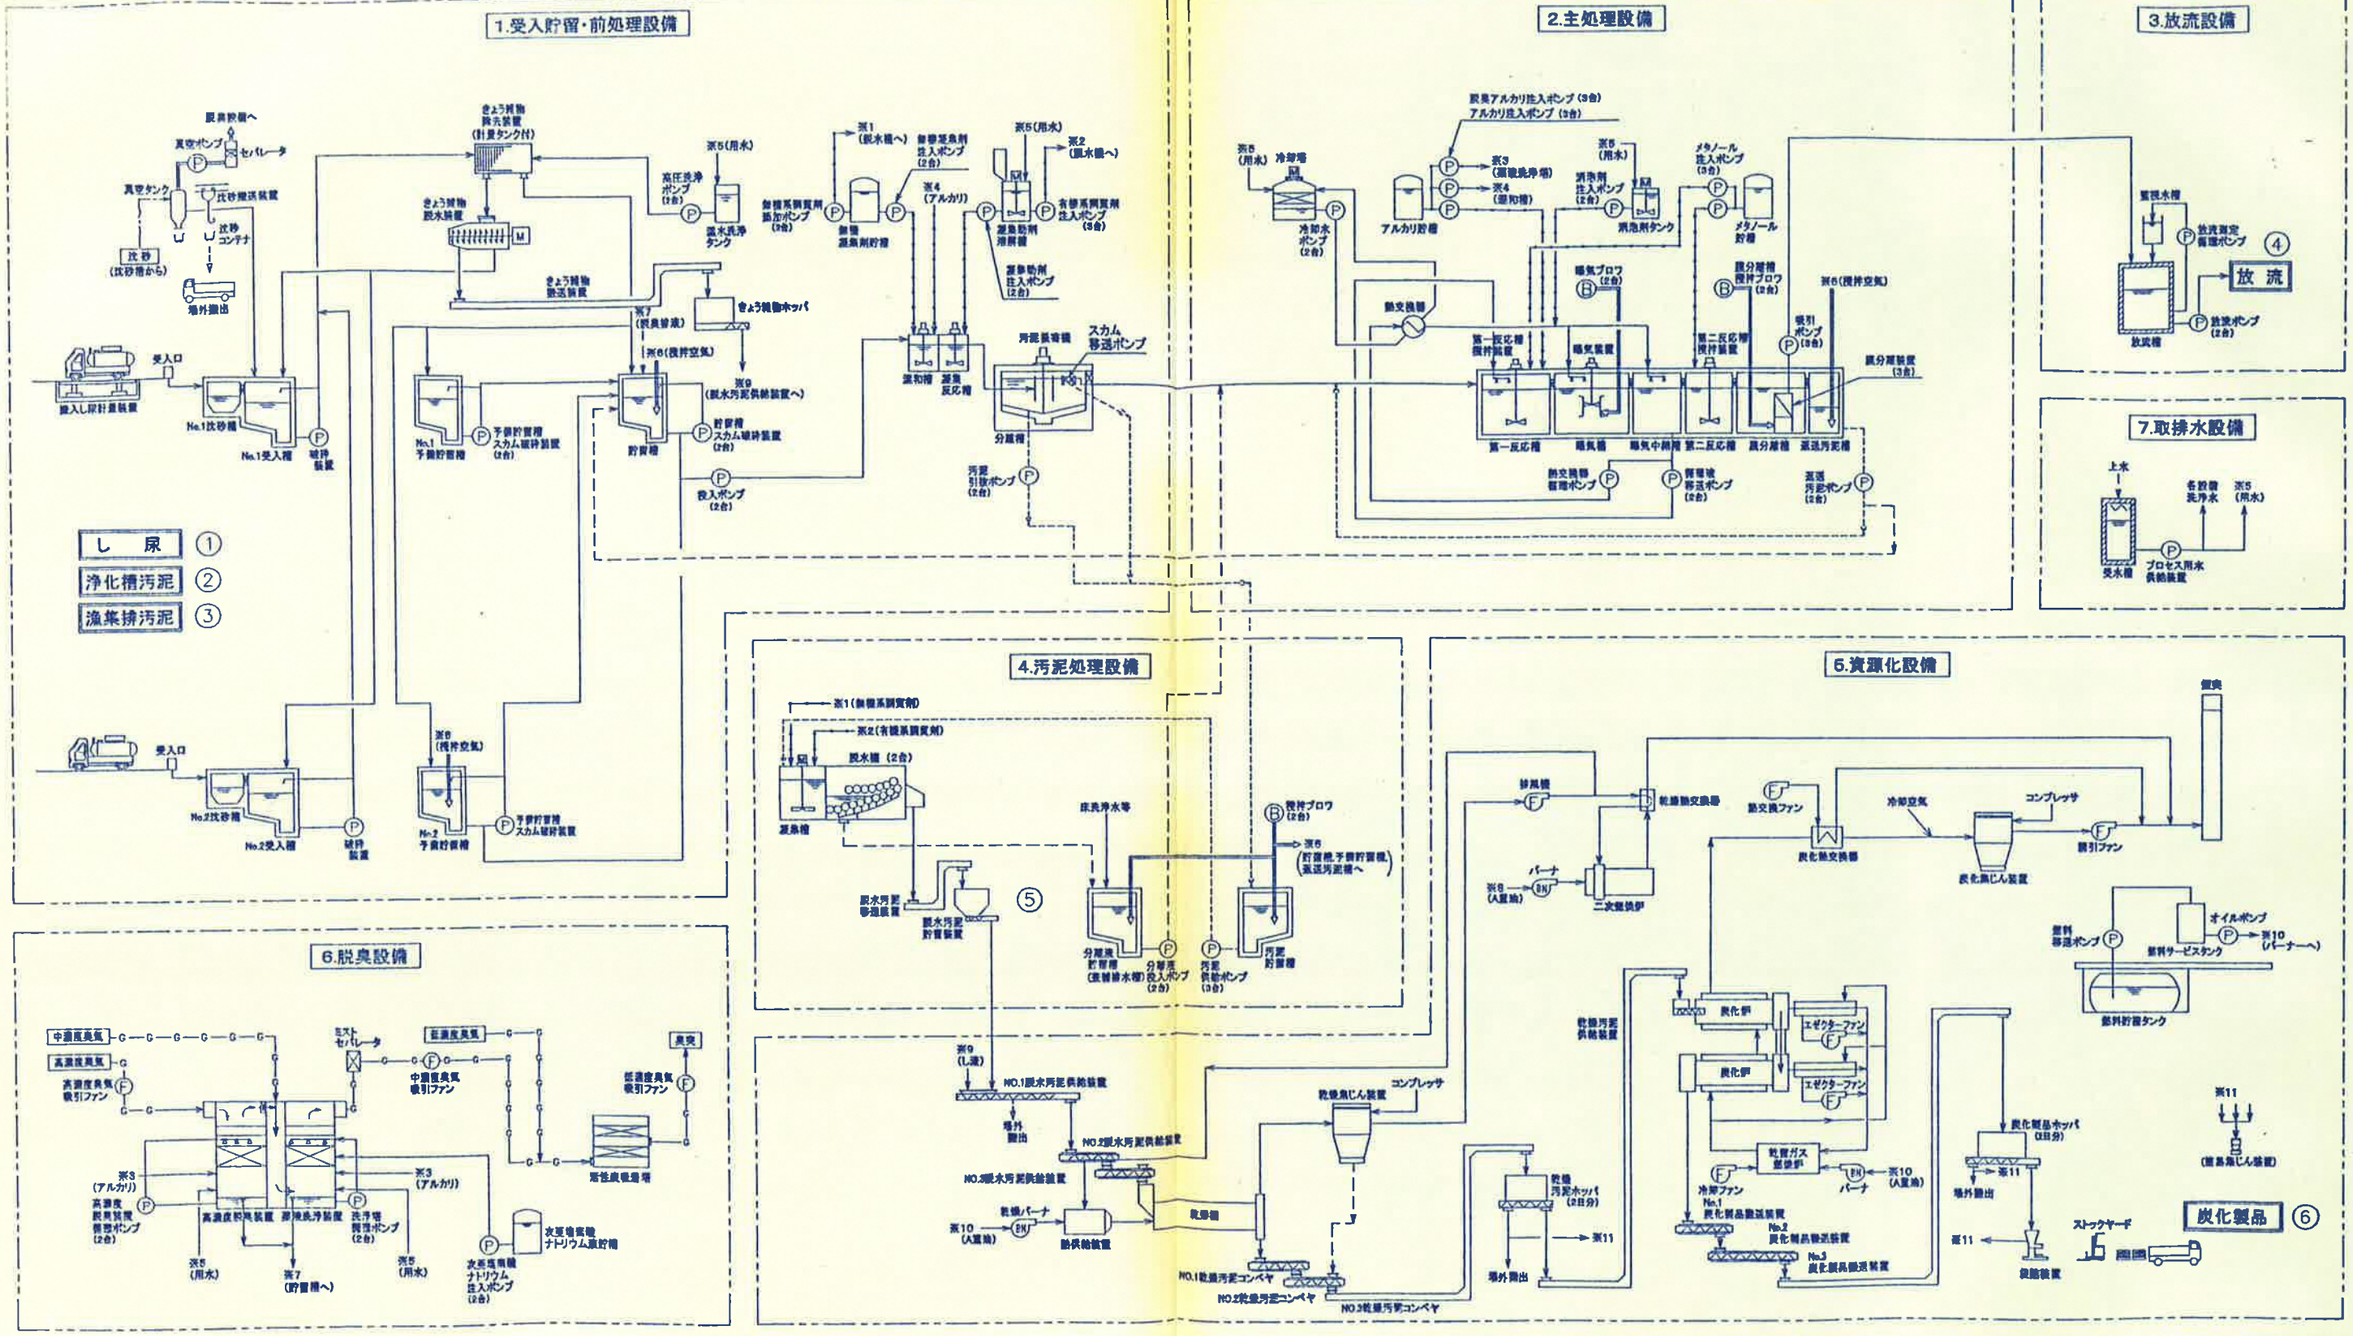

	①	②	③	④	⑤	⑥
名 称	し 尿	浄化槽汚泥	漁集排汚泥	放流水	脱水汚泥	炭化製品
処理量 (m³/日)	0.7	39.1	3.2	65	3.3 t	0.3 t
BOD (mg/L)	9,500	5,600	5,600	10	—	—
COD (mg/L)	5,600	4,700	4,700	35	—	—
SS (mg/L)	11,000	12,000	12,000	5	—	—
T-N (mg/L)	3,100	980	980	20	—	—
T-P (mg/L)	460	170	170	1	—	—
含水率 (%)	—	—	—	—	83	—

注）数量表示のないものは1台（基）とする。

訂正	記号	訂正理由	日付	担当	承認
1	△	資源化設備フロー変更	H17.4.14	中山	